



AB 595



www.pszs.eu

PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. Jana Pawła II w Nowym Targu
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Higieny Komunalnej
34-400 Nowy Targ, ul. Jana Kazimierza 6
tel. 18 2663532; 604 565 102
e-mail: lab_nowytag@pszs.eu

Nowy Targ, dnia: 19.06.2023 r.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR: 2838 / 2023

• NAZWA I ADRES KLIENTA: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
34 – 700 Rabka Zdrój, ul. Zaryte 141A

• RODZAJ PRÓBK: próbka wody do spożycia przez ludzi

STAN PRÓBK: próbka przydatna do badań

KOD PRÓBK: 2803/ZL/2023

• MIEJSCE POBRANIA PRÓBK: Rabka Zdrój, Sieć wodociągowa- SUW Poniczanka (miejsce tłoczenia do sieci)
wodociąg, punkt czerpalny


otyczy planu zawartego w umowie znak: HK – 12/2014

z dnia: 08.01.2014

Data przyjęcia próbki do badań: 14.06.2023, godz. 11⁰⁰

Data / Daty badania próbk: 14.06 – 17.06.2023

• Próbk pobrana 14.06.2023, godz. 10⁰⁰ i dostarczona przez przedstawiciela Klienta: Alfred Stuczek

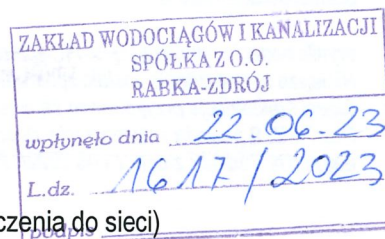

Badania fizyczne

Nazwa oznaczenia	Jednostka	Wynik/rezultat oznaczenia ⁴⁾	Wartość parametryczna*	Identyfikacja metody
♦ Mętność	NTU	0,29 ± 0,03 **	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0	PN-EN ISO 7027-1:2016-09
♦ Barwa	mg/dm ³ Pt	< 5 (5 ± 1 **)	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian ¹⁾	PN-EN ISO 7887: 2012 +Ap1:2015-06 Metoda D
Smak	-	akceptowalny	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	PN-EN 1622:2006
Zapach	-	akceptowalny	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	PN-EN 1622:2006
♦ pH w 18,5 °C	-	7,4 ± 0,1 **	6,5 - 9,5	PN-EN ISO 10523: 2012
♦ Przewodność elektryczna właściwa (25°C)	µS/cm	394 ± 10 **	2500	PN-EN 27888: 1999

²⁾ w temp. pomiaru: 18,8 °C

Osoba autoryzująca:
Laboratorium Higieny Komunalnej
mgr Justyna Kuścielna

Badania mikrobiologiczne

Nazwa oznaczenia	Jednostka	Wynik oznaczenia	Wartość parametryczna*	Identyfikacja metody
♦ Liczba bakterii grupy coli	jtk/100ml	0	0	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04
♦ Liczba Escherichia coli	jtk/100ml	0	0	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04
♦ Liczba mikroorganizmów na agarze odżywcym w temp. 22 °C	jtk/1ml	10 [5-19] **	bez nieprawidłowych zmian ³⁾	PN-EN ISO 6222: 2004
♦ Liczba Clostridium perfringens	jtk/100ml	0	0	PN-EN ISO 14189:2016-10

Osoba autoryzująca:
Laboratorium Higieny Komunalnej
mgr Katarzyna Kozietec